


SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

slup nr 1/1/3

Istn. linia łączna Zaszosie 3

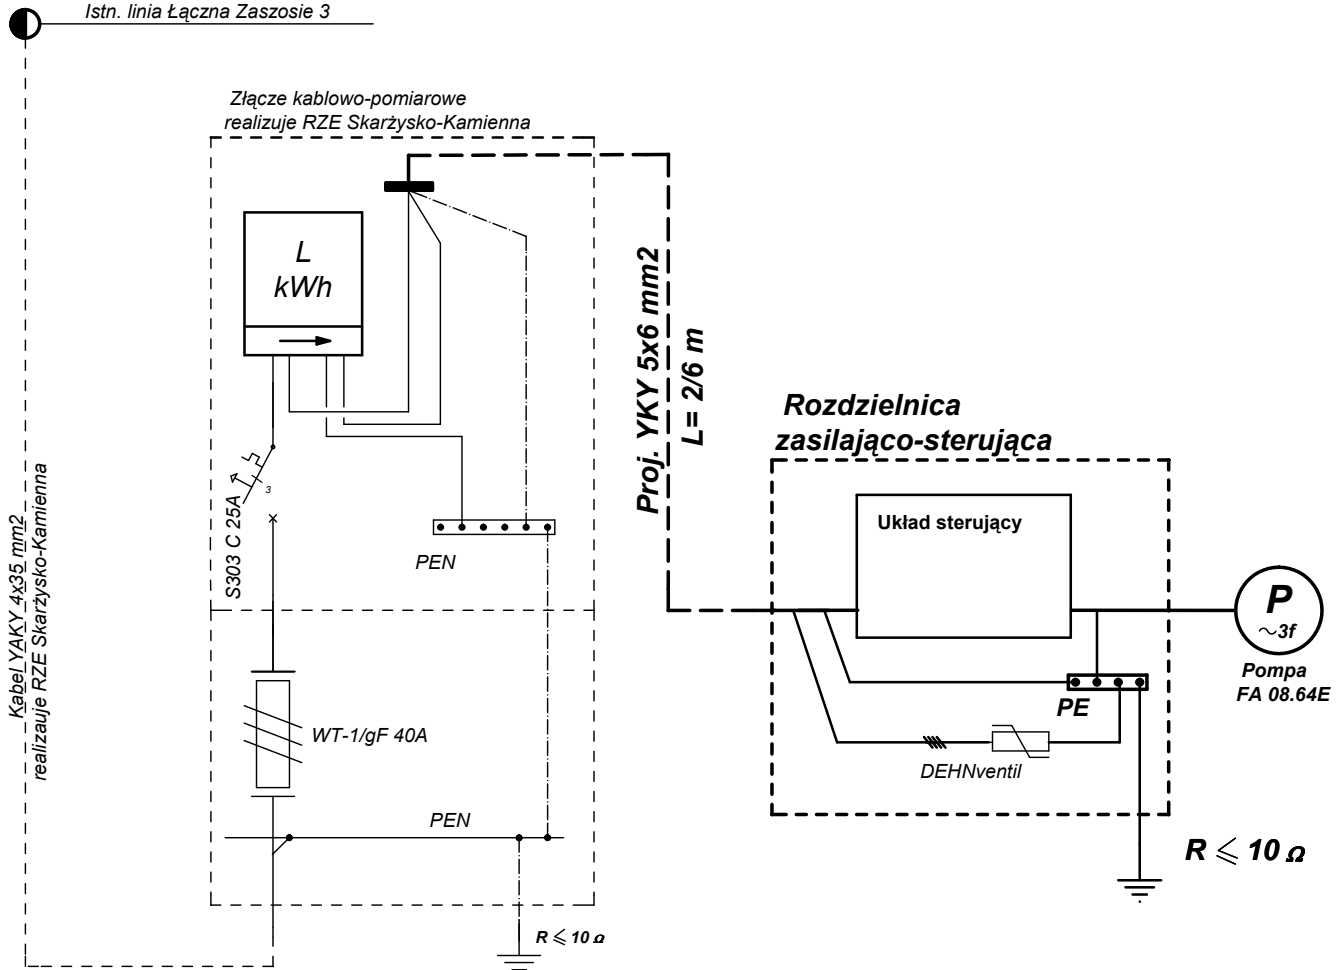

Ochrona przed dotykiem pośrednim
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁACZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C-S

SCHEMAT IDEOWY			Rys. nr 2
Obiekt	Pozalicznikowe energetyczne przyłącze kablowe do zasilanie przepompowni ścieków P1		
Lokalizacja	Łączna dz. nr 292, gm. Łączna		
Inwestor	GMINA ŁĄCZNA, 26-140 ŁĄCZNA		Data: 10.2009
Projektował	mgr inż. J. Ambroziewicz	SWK/0048/POOE/06	
Sprawdził	mgr inż. T. Zając	SWK/0137/PWOE/07	
Opracował	mgr inż. M. Wites		