


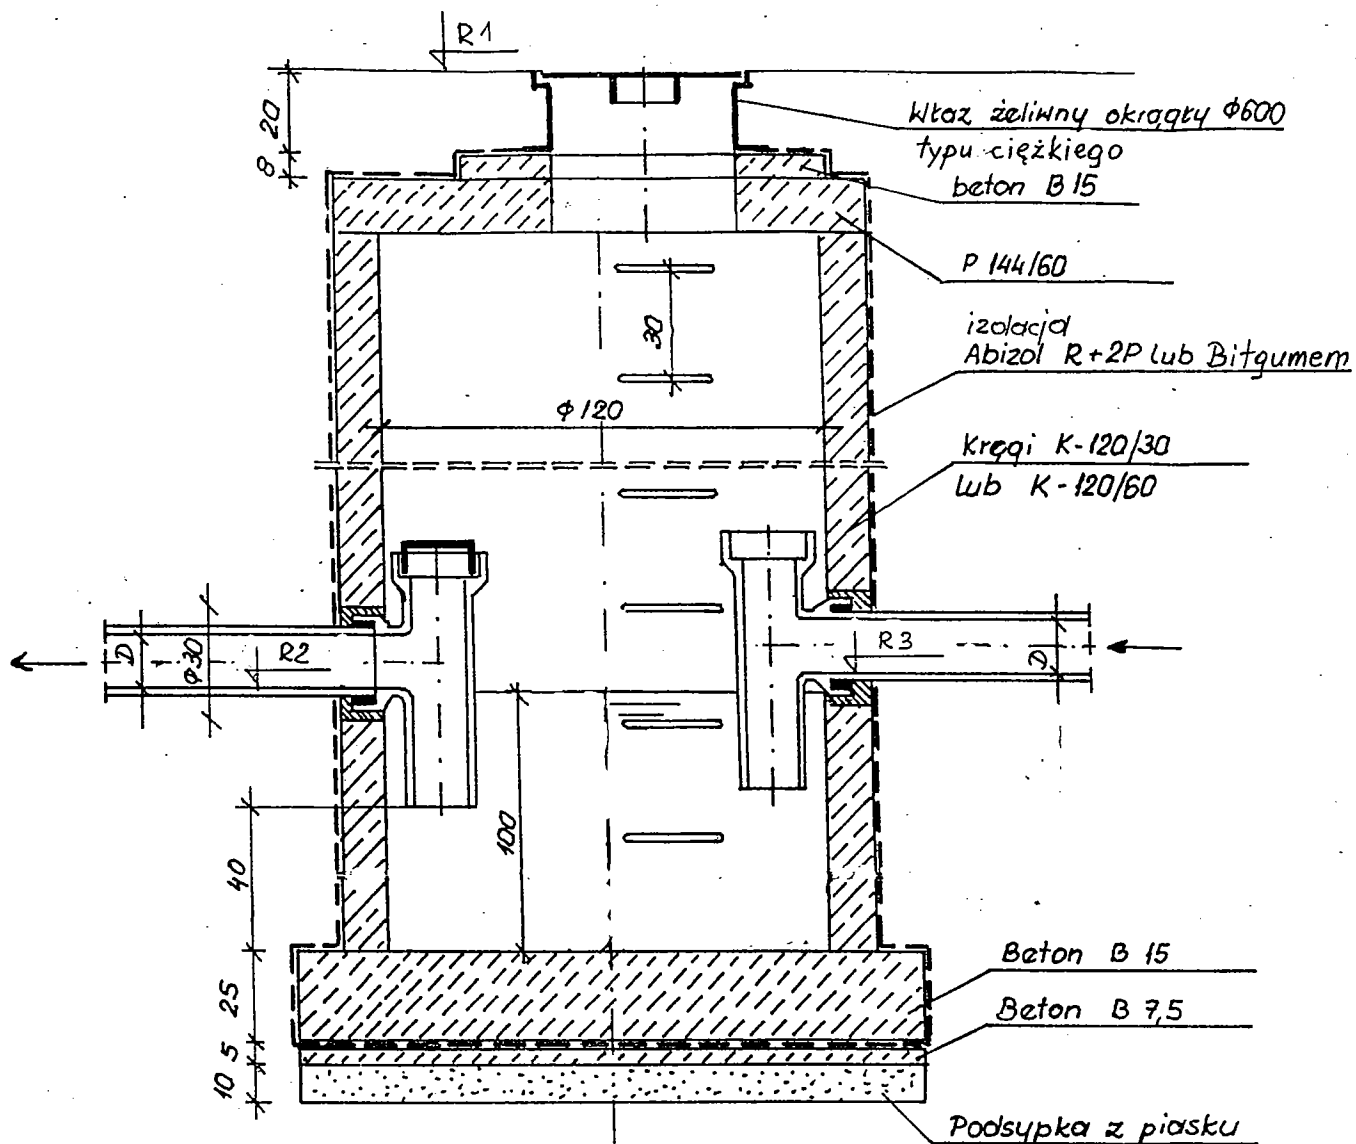

UWAGA:

Stopnie złączowe wykonać z prętów stalowych $\phi 24\text{mm}$

	Łączna smaróki T4
R1	326,68
R2	323,64
R3	323,74
D	$\phi 16$

PRACOWNIA PROJEKTOWA 25-532 Kielce ul. Kosciuszki 11/109 tel. (0-41) 3445231		Tytuł projektu: KOMPLEKS OŚWIATOWY W KAMIONKACH gm. ŁĄCZNA	
		Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	
Tytuł rysunku: Łączna tłuszczy-rys. typowy		Nr rysunku: 8	Skala:
Branża: Sanitarna		Data: 12.1999	Podpis: _____
Projektował:	mgr inż. Urszula Lamch - Kołacz KL 115, 116/94		12.1999
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Simla 218/KL/74		