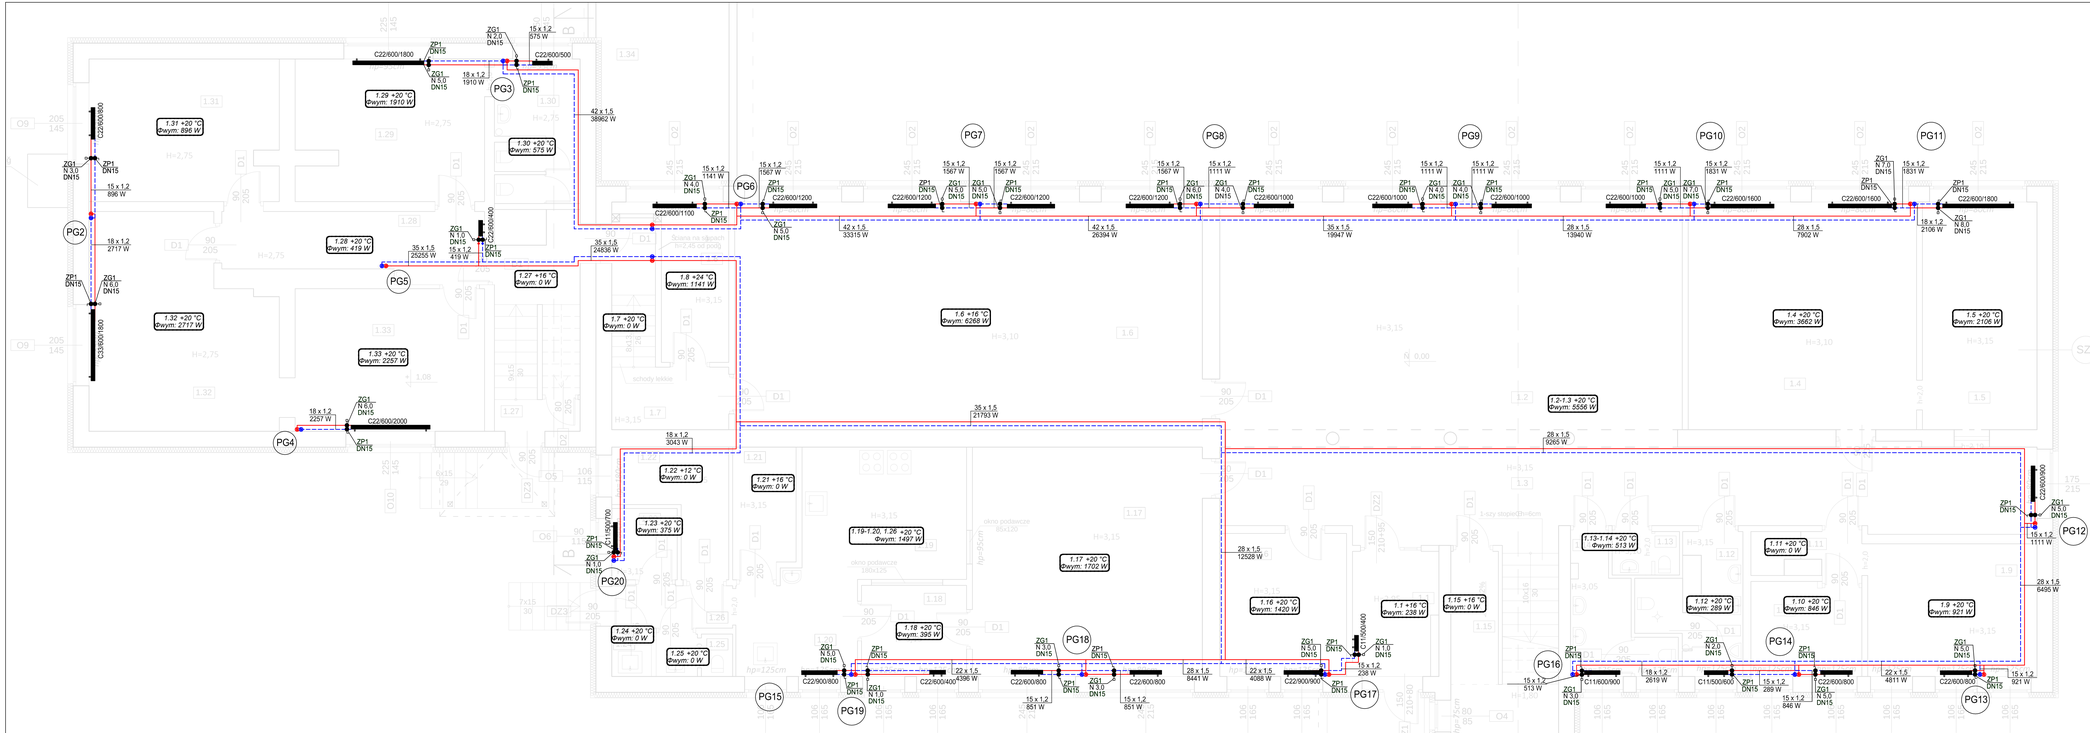

1.1	WIATROŁAP	6,40m²
1.2	HOL	67,10m²
1.3	KORYTARZ	44,65m²
1.4	SALA	33,10m²
1.5	SALA	16,80m²
1.6	SALA GIMNASTYCZNA	67,85m²
1.7	KORYTARZ	8,80m²
1.8	ZAPLECZE SALI GIMNASTY.	7,25m²
1.9	SZATNIA	14,30m²
1.10	BIBLIOTEKA	6,70m²
1.11	KORYTARZ	1,45m²
1.12	WC MĘSKIE	6,50m²
1.13	WC	1,80m²
1.14	WC DAMSKIE	6,00m²
1.15	SCHOWEK	8,80m²
1.16	POKÓJ	11,50m²
1.17	STOŁÓWKA	33,55m²
1.18	WYDAWALNIA	6,05m²
1.19	KUCHNIA	14,15m²
1.20	ZMYWALNIA	7,15m²
1.21	SPIŻARNIA	5,10m²
1.22	MAGAZYN	6,55m²
1.23	POM. SOCJALNE	2,95m²
1.24	WYPAŻALNIA	0,95m²
1.25	TOALETA	2,10m²
1.26	KORYTARZ	3,25m²
1.27	KLATKA SCHOD.	8,30m²
1.28	KORYTARZ	10,25m²
1.29	SALA	16,75m²
1.30	TOALETA	7,80m²
1.31	MIEJSCE DO LEŻAKOWANIA	17,00m²
1.32	SALA	23,25m²
1.33	SALA	17,20m²
1.34	GARAŻ	17,75m²

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwa dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W najwyższych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonać odpowietrznia, w najniższych zamontować zawory umożliwiające spust czynnika grzewczego.
5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować izolacją o gr. 20mm.
6, 7. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu bud.-wyk. i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
8. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność Inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:
- Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda
- Powrót CO - czynnik grzewczy woda
- 1.6 +16 °C Φwym: 6288 W — Etykieta opisu pomieszczenia
- PG1 — Pion instalacji centralnego ogrzewania
- Grzejnik konwekcyjny płytowy z zaślepieniem bocznym
- ZP1 — Zawór grzejnikowy odcinający powrotny DN15
- ZG1 — Termostatyczny zawór grzejnikowy z nastawą wstępną DN15

Temat i adres inwestycji

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALEŻIANKA
ZALEŻIANKA 49A, 26-140 Ciężyna
Nr ewidencyjny działki : 95

Wykonawca	*Inwestor*
SKAR CENTRUM Sp. z o.o. ul. Panowiecka 5/19 25-503 Kielce	Gmina Ciężyna Kamionki 60 26-140 Ciężyna

Autorzy projektu	*Imię i nazwisko*	*Nr upr.*	*Podpis*
Projektował	mgr inż Izabela Stachurska	KL-1/29/2002	
Sprawdził	mgr inż Agata Iglińska		
	mgr inż Monika Stępień	-	

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	*Skala* 1:50
Branża SANITARNA	*Data* 05.2020

Przedmiot rysunku

RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.

Numer rysunku
02